

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

DIS/MCN/TOU/UT-FI/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS85636797 (citare tale riferimento nell' oggetto o nel testo della risposta)**
Prot.N.0062398/2024 - INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS L. 241/1990 E DELL'ART. 38 D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AVENTE PER OGGETTO L'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DI PONTI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DI FIRENZE - SP51 AL KM 5+450" CIG: 953119923C

Spett.le Ente,

in riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la scrivente società conferma il parere **FAVOREVOLE**, precisando altresì quanto segue.

Vi informiamo che in prossimità delle aree progettuali di Vostro interesse non insistono nostre linee MT (15 kV) e BT (0,4 kV). Pertanto, vengono opportunamente trasmesse le planimetrie con indicata la posizione delle nostre linee elettriche, precisandovi che la posizione delle linee in cavo interrato è da ritenersi puramente di massima essendo possibili discordanze con la situazione reale, con esonero di ogni responsabilità della Società e-distribuzione S.p.A.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n.° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque, manomettere le condutture elettriche. Pertanto, si declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni e pertanto decliniamo ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni nostro ulteriore diritto.


Per ogni eventualità è possibile contattare Gentile Antonella tel: +393499335811, mail antonella.gentile2@e-distribuzione.com.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

FEDERICO SELVATICI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Planimetrie dei sottoservizi di e-distribuzione spa nell'area interessata dal "Progetto Esecutivo avente per oggetto l'intervento di "Messa in sicurezza di Ponti della Rete Stradale Provinciale di Firenze – SP51 al km 5+450"

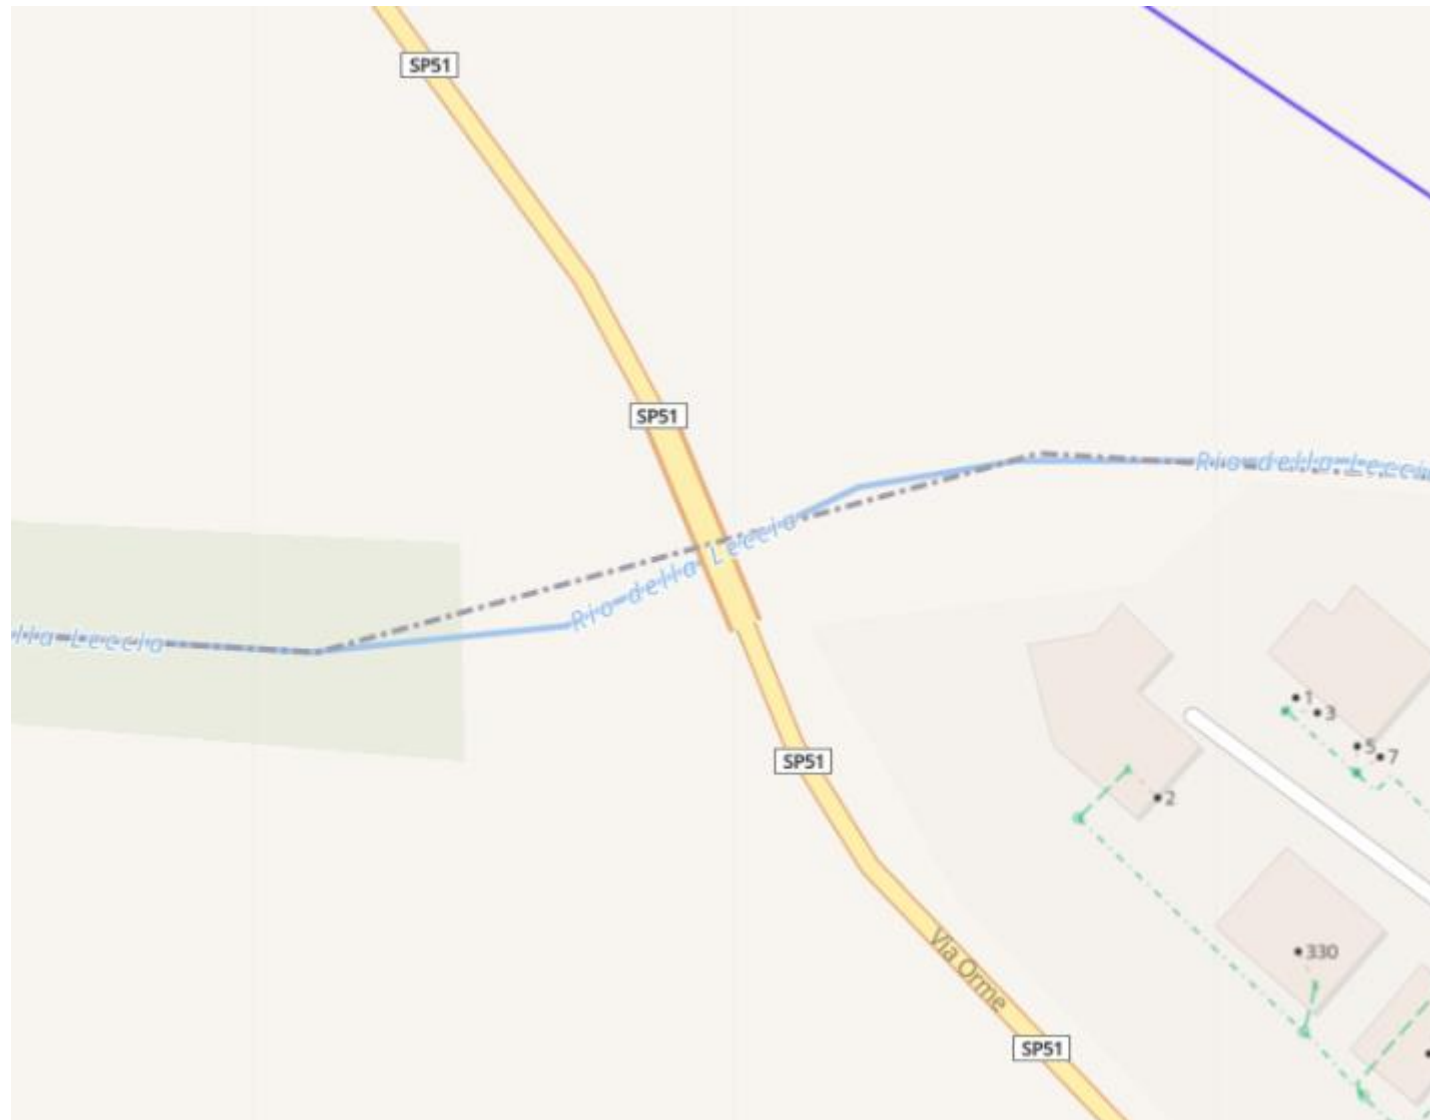

Rami BT 0,4 kV
 Aereo Cavo, in Esercizio
 Interrato, In Esercizio
 Rami MT 15 kV
 Interrato, in Esercizio
 Aereo Nudo, In Esercizio